



170021020372 (2020)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2020F0024



认证委托人 上海研普机电设备有限公司

产品型号名称 PYF SDc-K-2000×650 排烟阀

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№ : Zb2020F0024

共 05 页 第 01 页

产品名称	排烟阀	型 号	PYF SDc-K-2000×650
认证委托人	上海研普机电设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海研普机电设备有限公司	生产日期	/
生产企业	上海研普机电设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 04 月 26 日
检验依据	GB 15930—2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 CCCF-CPRZ-19: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-19: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》规定的全部适用检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  签发日期 2020 年 6 月 24 日		
备 注			

批准:

王强

审核:

诸容

编制:

陈马贤

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

No: Zb2020F0024

共05页

第02页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	开启可靠性	6.9.2 7.10.2	排烟阀经过 50 次开关试验后,各零部件应无明显变形,磨损及其他影响其密封性能的损伤,电动和手动操作均应立即开启。	符合	合格
			排烟阀经过 50 次开关试验后,在其前后气体静压差保持在 $1000\text{Pa} \pm 15\text{Pa}$ 的条件下,电动和手动操作均应立即开启。	符合	
2	耐腐蚀性	6.10 7.11	经过 5 个周期,共 120h 的盐雾腐蚀试验后,阀门应能正常启闭。	符合	合格
3	环境温度下的漏风量	6.11.2 7.12	在环境温度下,使排烟阀叶片两侧保持 $1000\text{Pa} \pm 15\text{Pa}$ 的气体静压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)应不大于 $700 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。	115 $\text{m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$	合格

以下空白


一
监
格
用
一

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb2020F0024

共 05 页 第 03 页

产品图片:

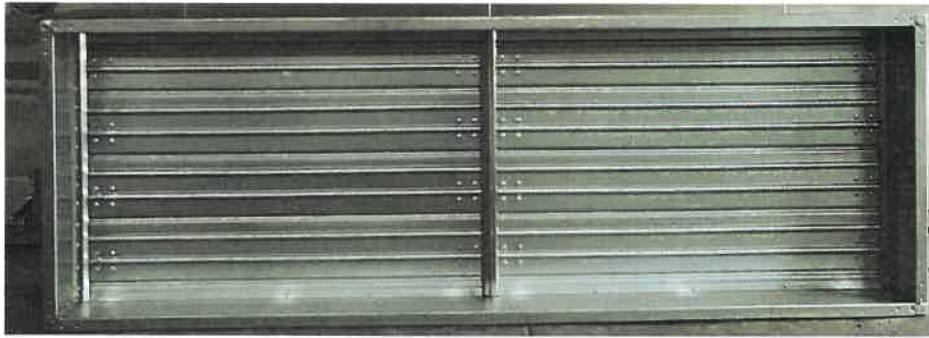

一、铭牌标志:

产品名称: 排烟阀

型号规格: PYF SDc-K-2000×650

生产企业: 上海研普机电设备有限公司

气流方向: 有

工作电压: DC24V

工作电流: $\leq 0.7A$

认证标志: 无

二、关键原材料:

执行机构名称、型号规格、生产单位:

排烟阀用执行机构、KPY-SDc-K、江苏科力博自动化设备有限公司。


三、产品结构及特性参数: 详见产品图纸

四、一致性检查结论: 符合

检验地点: 上海市奉贤区庄行钜庭路 66 号。

以下空白

产品图纸：

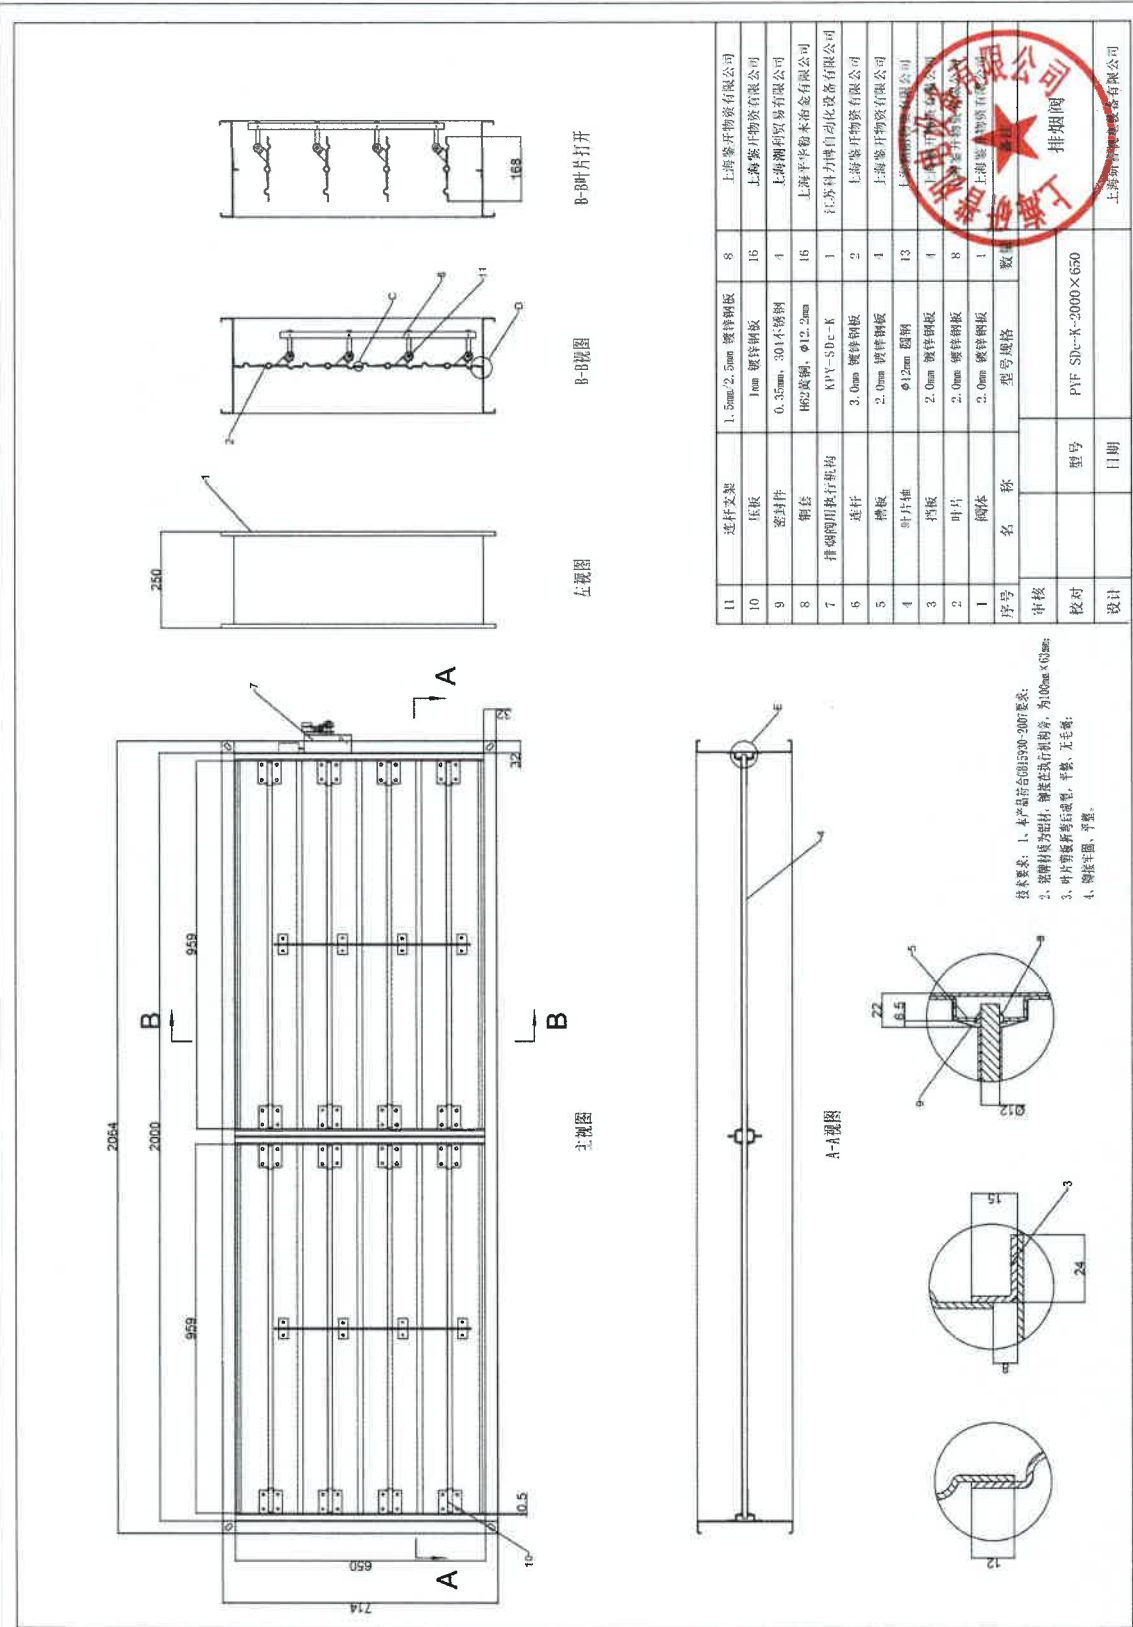


国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№: Zb2020F0024

共 05 页 第 05 页

照片说明:

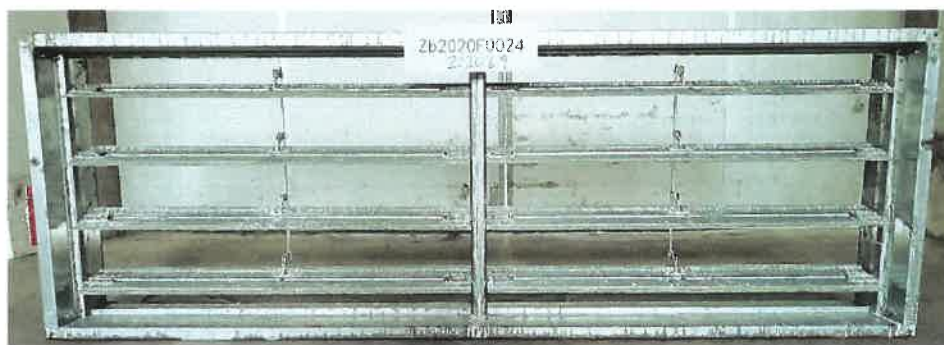

照片 1 耐腐蚀性试验后试件叶片打开状态



照片 2 耐腐蚀性试验后试件叶片关闭状态